

# 0/14 R

**Péetrographie :** CALCAIRE DUR VISEEN  
**Elaboration :** TERTIAIRE

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 14

NF EN 13285 Graves non traitées

GNT4 (19/10/2004)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	31.5	MB	VBS
Etendue e	5				10	15	15	15			15			10		2		0		
Incertitude U	2				2	4	4	4			3			2		1		0	0.5	
V.S.S.+U	11.0				24	37	45	58			75			99		100		100	3.00	
V.S.S.	9.0				22	33	41	54			72			97		100		100	2.50	
V.S.I.	4.0				12	18	26	39			57			87		98		100		
V.S.I.-U	2.0				10	14	22	35			54			85		97		100		
Ecart-type max	1.52				3.03	4.55	4.55	4.55			4.55			3.03		0.61		0.00		

### Partie informative

Résultats de production

du 09/01/18 au 29/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	31.5	MB	VBS
Maximum	9.0	9.5	12	16	21	29	40	53	59	66	72	85	93	96	100	100	100	100	1.00	0.05
Xf+1.25xEcart-types	8.8	9.3	11	15	20	27	38	52	58	64	71	84	93	97	100	100	100	100	0.79	0.04
Moyenne Xf	8.0	8.4	10	13	17	24	33	46	53	59	67	77	88	95	99	100	100	100	0.51	0.03
Xf-1.25xEcart-types	7.1	7.6	9	12	15	20	28	41	48	53	62	70	83	93	98	100	100	100	0.24	0.01
Minimum	6.9	7.1	8	12	14	21	28	41	45	50	59	64	80	92	97	100	100	100	0.20	0.01
Ecart-type	0.68	0.70	0.9	1.3	2.1	2.7	4.0	4.2	3.9	4.1	3.5	5.5	4.3	1.6	1.2	0.1	0.0	0.0	0.222	0.013
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

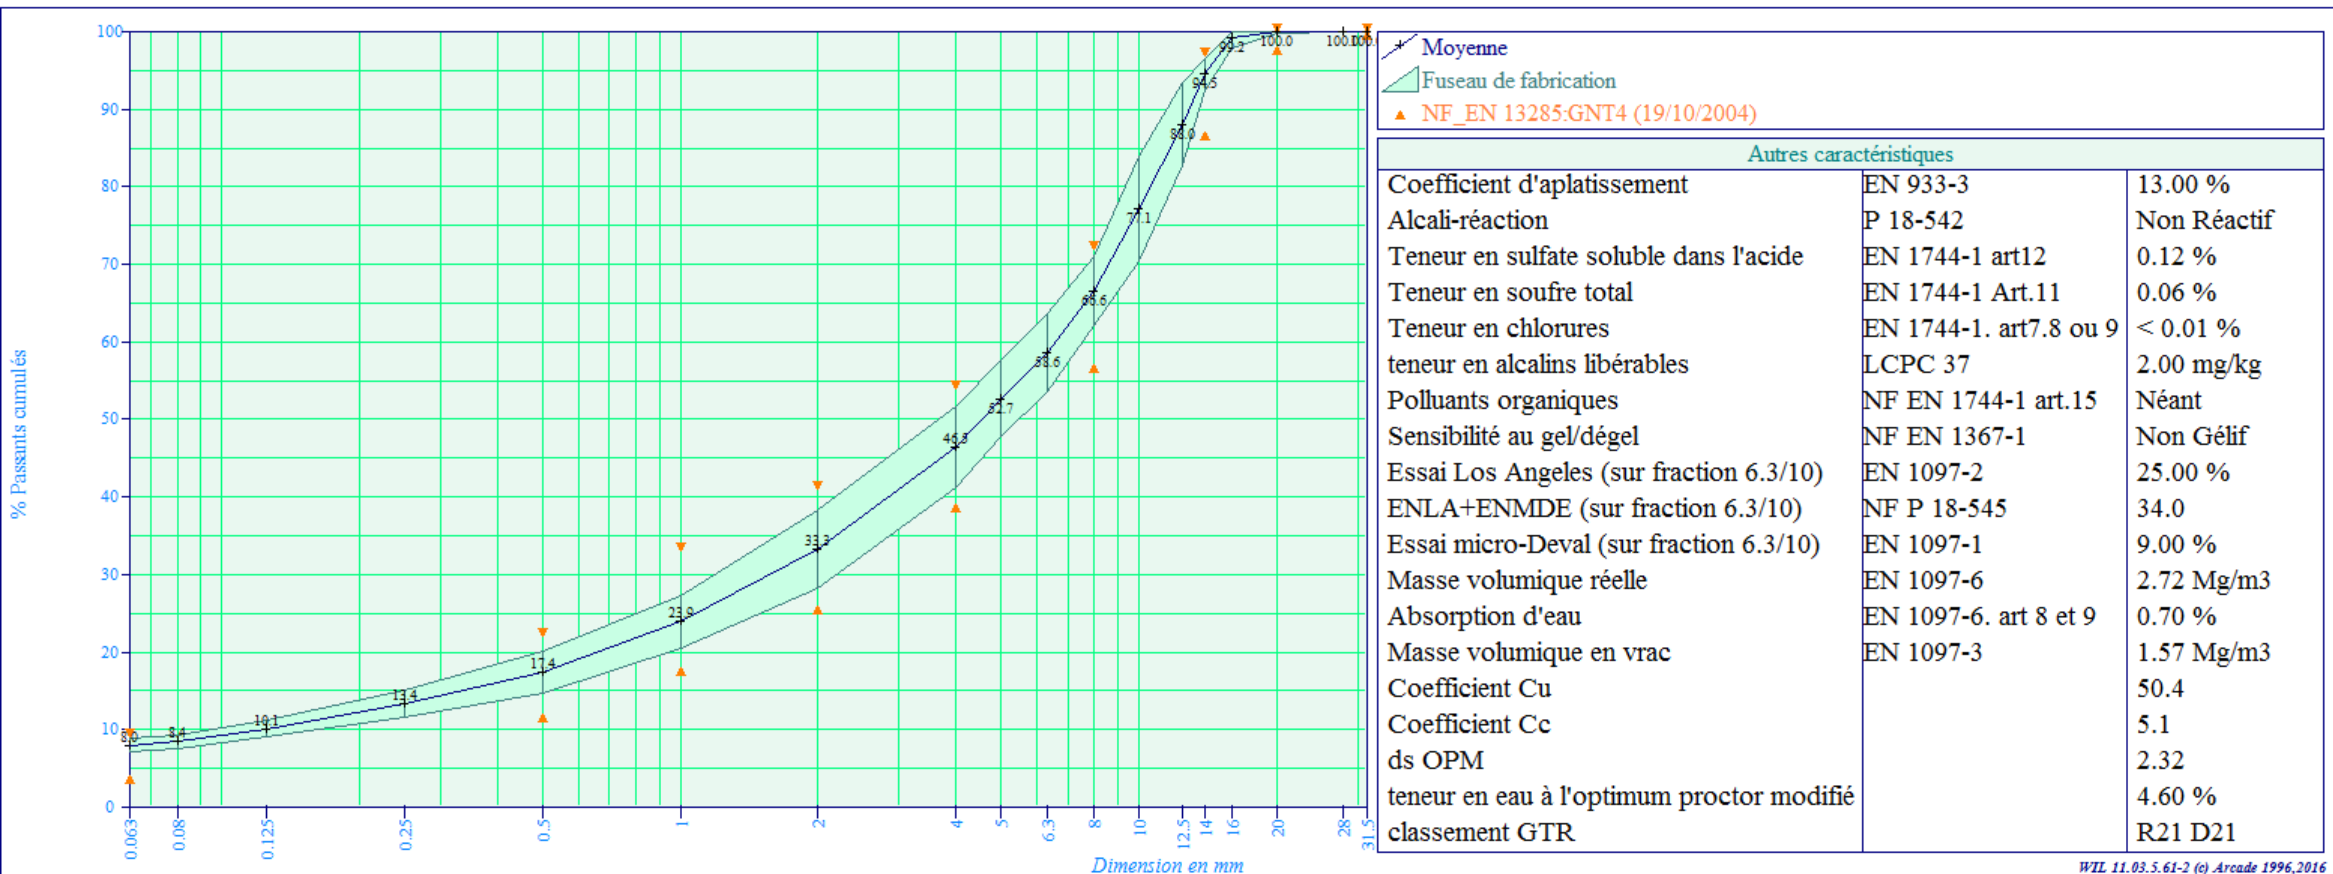

Le Responsable Laboratoire

E. COLIN