

## grave 0/31.5 GNTA

**Pétrographie :** CALCAIRE DUR VISEEN  
**Elaboration :** PRIMAIRE

GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION

CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :

UF12 - LF4 - OC85 - GB - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

NF EN 13285 Graves non traitées

GB (01/06/2005)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Etendue e	6				10	14	14	20			20				20		10	2		0		
Incertitude U	2				2	2	4	4			4				3		2	1		0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				22	29	40	52			64				83		100	100		100	3.00	
V.S.S.	10.0				20	27	36	48			60				80		99	100		100	2.50	
V.S.I.	4.0				10	13	22	28			40				60		89	98		100		
V.S.I.-U	2.0				8	11	18	24			36				57		87	97		100		
Ecart-type max	1.82				3.03	4.24	4.24	6.06			6.06				6.06		3.03	0.61		0.00		

### Partie informative

Résultats de production

du 10/01/18 au 29/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Maximum	8.8	9.3	11	14	20	26	34	47	52	55	59	63	67	70	75	85	99	100	100	100	1.80	0.06
Xf+1.25xEcart-types	8.0	8.3	10	13	17	23	32	45	50	53	56	60	65	69	74	85	99	100	100	100	1.17	0.04
Moyenne Xf	7.0	7.3	8	11	15	20	28	40	44	48	51	55	59	63	69	80	97	100	100	100	0.69	0.03
Xf-1.25xEcart-types	6.0	6.3	7	10	13	18	25	34	39	42	46	49	54	57	63	74	95	100	100	100	0.21	0.01
Minimum	5.8	6.0	7	10	13	17	24	32	37	39	41	45	50	54	60	71	95	100	100	100	0.30	0.02
Ecart-type	0.77	0.82	1.0	1.3	1.7	2.0	2.7	4.5	4.3	4.1	4.1	4.4	4.4	4.6	4.3	4.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.385	0.011
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

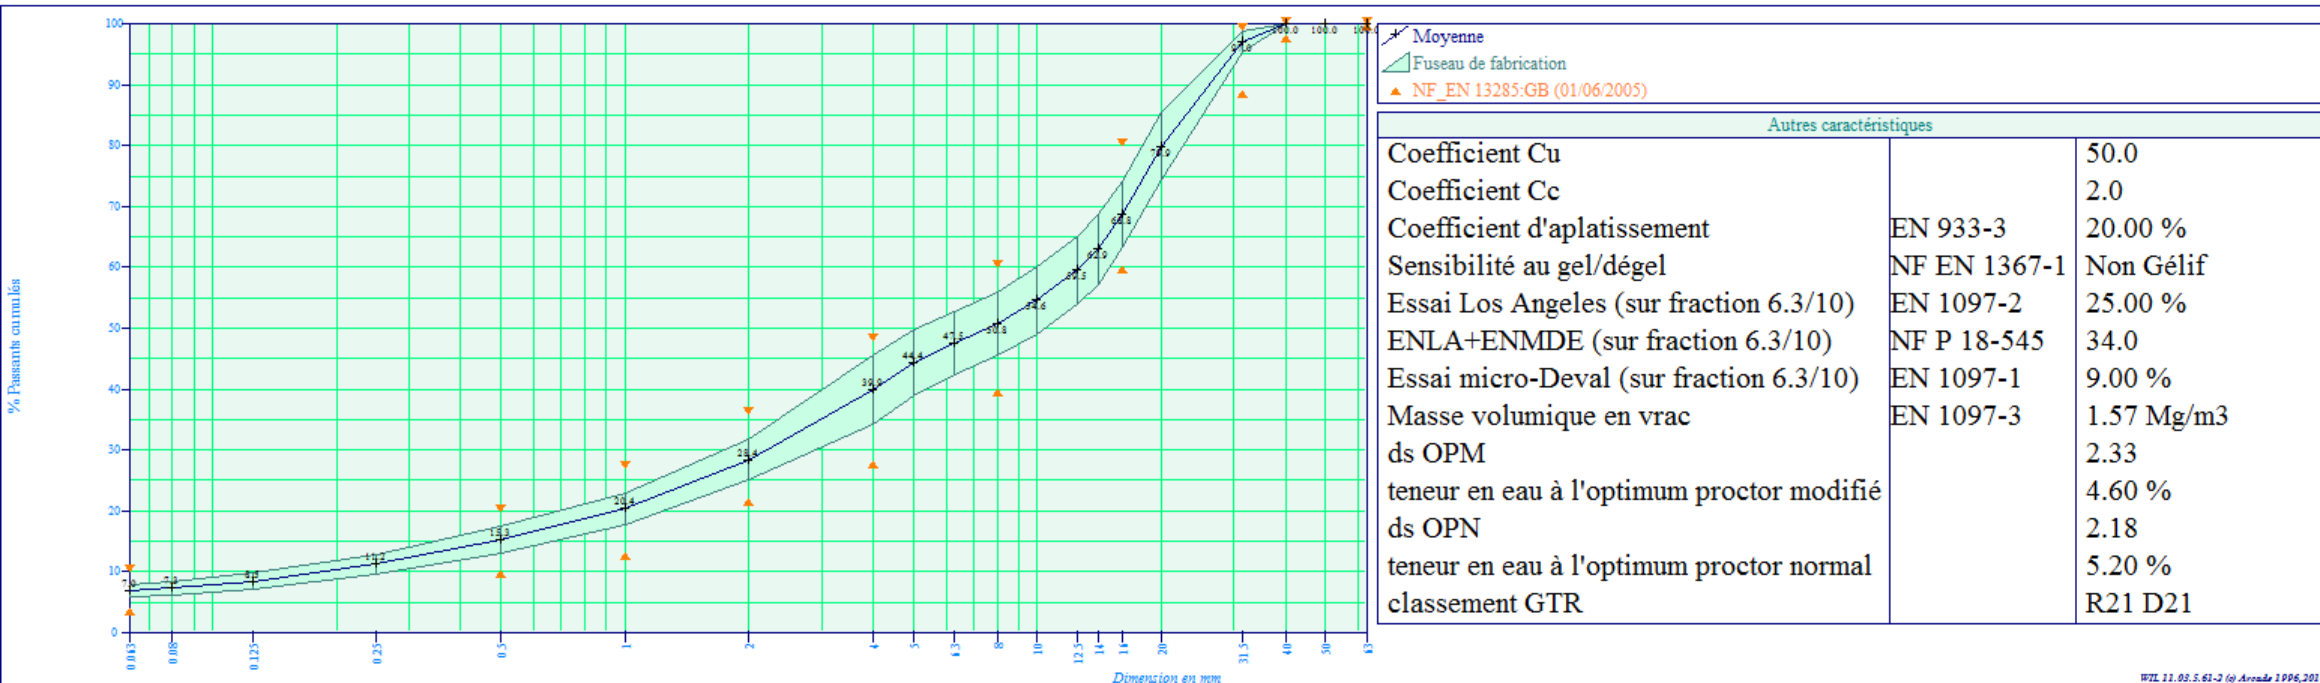

Le Responsable Laboratoire

E. COLIN