

GRAVE 0/31.5 GNT2 B2C2 (GNTB)

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN

GRAVE 0/31.5 GNTB HUMIDIFIEE EN PRODUCTION

RECOMPOSITION GRANULOMETRIQUE : 0/4 = 43 %, 4/6.3 = 5 %, 6.3/10 = 10 %, 10/14 = 10 %, 14/20 = 10 %, 20/31.5 = 22 %

CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :

UF12 - LF4 - OC85 - GB - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

CLASSEMENT SELON LA NORME NF EN 13286-7 : B2 C2

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

NF EN 13285 Graves non traitées

GNT2 (17/10/2006)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Etendue e	5				10	10	14	16			16				16		10	2		0		
Incertitude U	2				2	4	4	4			4				3		2	1		0	0.5	
V.S.S.+U	11.0				22	29	41	54			63				82		100	100		100	3.00	
V.S.S.	9.0				20	25	37	50			59				79		99	100		100	2.50	
V.S.I.	4.0				10	15	23	34			43				63		89	98		100		
V.S.I.-U	2.0				8	11	19	30			39				60		87	97		100		
Ecart-type max	1.52				3.03	3.03	4.24	4.85			4.85				4.85		3.03	0.61		0.00		

Partie informative

Résultats de production

du 16/01/18 au 29/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Maximum	8.3	8.6	10	14	18	23	34	47	52	55	58	65	71	75	79	89	99	100	100	100	1.10	0.04
Xf+1.25xEcart-types	7.2	7.5	9	12	16	21	31	43	48	52	56	61	66	70	76	84	99	100	100	100	0.73	0.03
Moyenne Xf	6.2	6.5	8	10	14	19	27	38	43	47	51	56	61	65	71	78	97	100	100	100	0.47	0.02
Xf-1.25xEcart-types	5.2	5.4	7	9	12	17	23	34	38	43	47	51	56	61	66	72	95	100	100	100	0.21	0.01
Minimum	5.3	5.5	6	8	12	16	23	34	36	40	44	49	54	58	63	70	92	100	100	100	0.20	0.01
Ecart-type	0.78	0.84	1.0	1.3	1.6	1.9	3.2	3.4	3.7	3.5	3.6	4.1	3.9	3.8	4.1	4.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.208	0.008
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

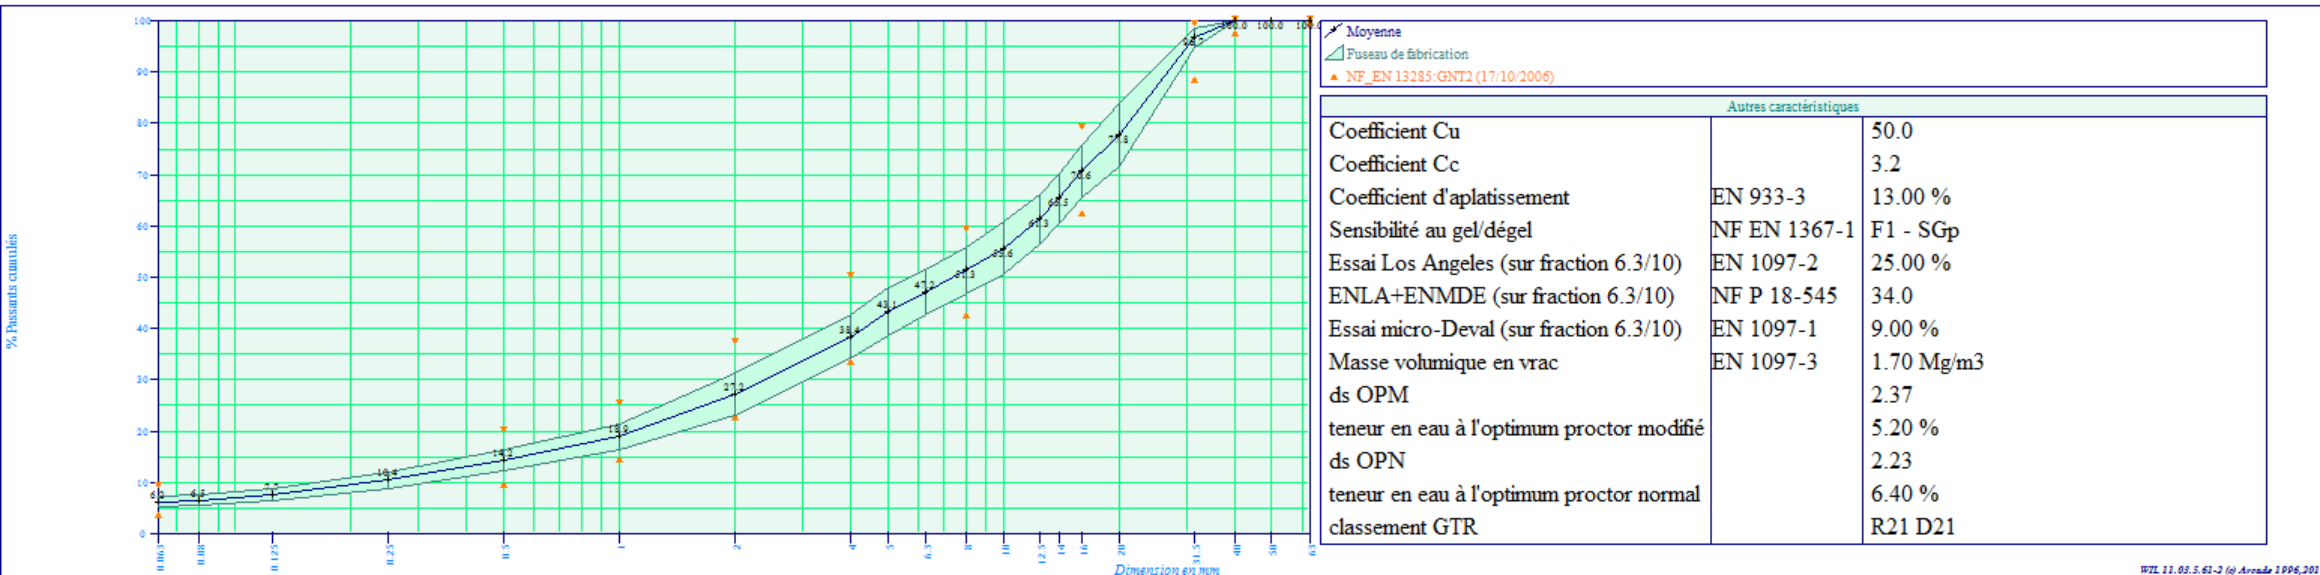

Le Responsable Laboratoire

E. COLIN