

grave 0/31.5 (Recomposé)

CALCAIRE DUR VISEEN

GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION


0/31.5 Drainant conformément aux spécifications de la ST590B §7.1 + fiches 11 et 12

Recomposition granulométrique : 0/4 = 30 %, 4/6.3 = 8 %, 6.3/10 = 15 %, 10/14 = 10 %, 14/20 = 14 %, 20/31.5 = 23 %

Résultats de production

du 11/10/18 au 10/12/18

| | 0.063 | 0.08 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | FI | MB |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Maximum | 5.62 | 6.00 | 11.92 | 16.10 | 22.74 | 31.89 | 35.85 | 40.12 | 46.60 | 53.14 | 61.77 | 64.68 | 70.30 | 77.76 | 98.44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.10 | 0.60 |
| Xf+1.25xEcart-types | 5.17 | 5.44 | 11.59 | 15.52 | 21.85 | 31.35 | 35.33 | 39.56 | 45.28 | 52.67 | 61.00 | 64.60 | 70.02 | 76.71 | 98.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.41 | 0.50 |
| Moyenne Xf | 4.47 | 4.69 | 10.57 | 14.18 | 20.44 | 30.29 | 34.37 | 38.60 | 43.89 | 51.87 | 59.32 | 63.68 | 68.78 | 75.61 | 97.26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.30 | 0.33 |
| Xf-1.25xEcart-types | 3.77 | 3.93 | 9.56 | 12.85 | 19.03 | 29.24 | 33.41 | 37.65 | 42.50 | 51.06 | 57.64 | 62.75 | 67.54 | 74.51 | 96.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.19 | 0.17 |
| Minimum | 3.59 | 3.78 | 9.32 | 12.64 | 18.89 | 29.00 | 33.21 | 37.50 | 42.39 | 50.92 | 57.09 | 62.08 | 66.83 | 74.48 | 96.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.07 | 0.20 |
| Ecart-type | 0.561 | 0.606 | 0.812 | 1.068 | 1.126 | 0.846 | 0.766 | 0.763 | 1.113 | 0.647 | 1.347 | 0.736 | 0.990 | 0.878 | 0.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.685 | 0.130 |
| Nombre de résultats | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 12 | 15 |

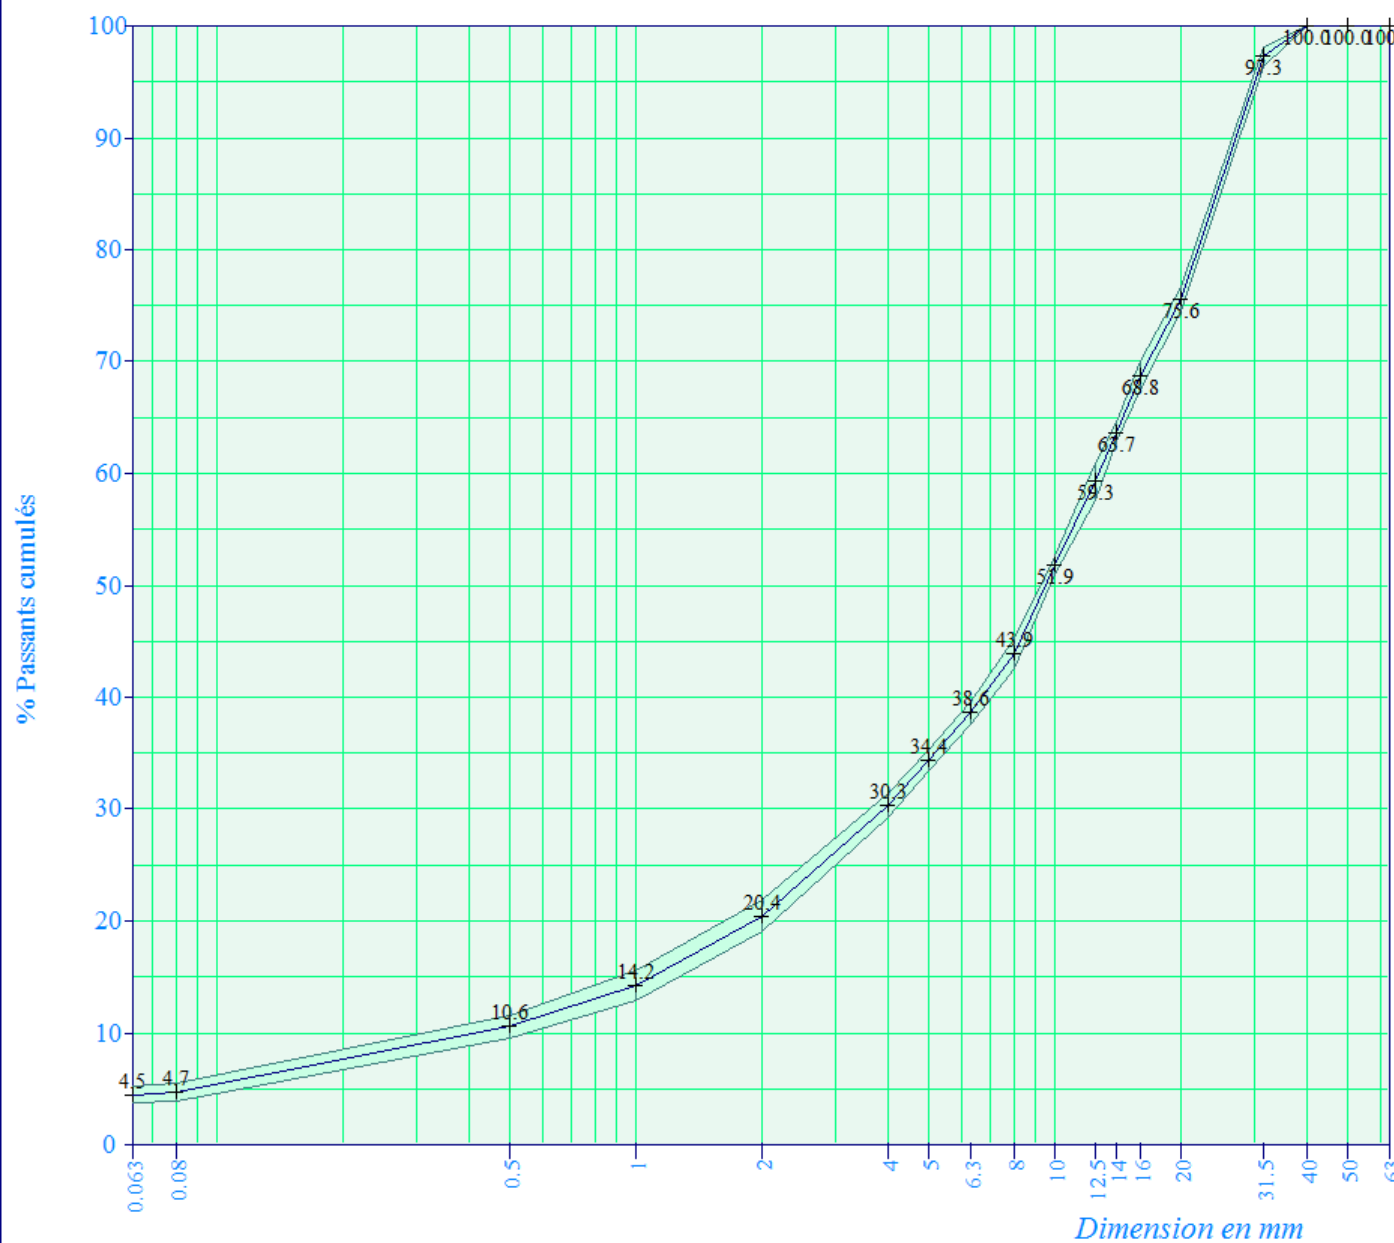

| Autres caractéristiques | | |
|---|--------------|-----------|
| Coefficient Cu | | 25.0 |
| Coefficient Cc | | 2.6 |
| Sensibilité au gel/dégel | NF EN 1367-1 | Non Gélif |
| Essai Los Angeles (sur fraction 6.3/10) | EN 1097-2 | 23.00 % |
| ENLA+ENMDE (sur fraction 6.3/10) | NF P 18-545 | 33.0 |
| Essai micro-Deval (sur fraction 6.3/10) | EN 1097-1 | 10.00 % |
| ds OPM | | 2.35 |
| teneur en eau à l'optimum proctor modifié | | 4.20 % |
| ds OPN | | 2.28 |
| teneur en eau à l'optimum proctor normal | | 5.40 % |
| Valeur au bleu des sols | NF P 94-068 | 0.04 |
| classement GTR | | R21 D21 |

le Responsable Laboratoire

E. COLIN